



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00268/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ» АО «ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ».

Место нахождения: 170017, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА СЕРДЮКОВСКАЯ, 15

ОГРН: 1026900522406, ИНН: 6903030991, Телефон: +7 4822787010 доб. 176, E-mail: spec1_kachestvo.tek@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ» АО «ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ».

Место нахождения: 170017, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА СЕРДЮКОВСКАЯ, 15

Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170017, РОССИЯ, Тверская обл, г Тверь, ул Сердюковская, дом 15

ОГРН: 1026900522406, ИНН: 6903030991, Телефон: +7 4822787010 доб. 176, E-mail: spec1_kachestvo.tek@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@szrc.ru, номер записи в РАЛ органа по сертификации ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, бронированные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 1 или 3 медными токопроводящими жилами, номинальным сечением жил от 35 до 630 мм², на номинальное переменное напряжение 6 и 10 кВ частотой до 100 Гц включительно, и на номинальное постоянное напряжение 3 кВ, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвБПнг(А)-НГ, ПвБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-374-2006 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ, БРОНИРОВАННЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ И ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНОВ»

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.14.111

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544601000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.3, 5.5, согласно Приложению №1 на 1 листе.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № НМ93-088/03-2021 от 31.03.2021 года, выданный испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93. Акт анализа состояния производства № 079-СС/03-2021 от 16.03.2021, «СЗРЦ СЕРТ» Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69: в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют группе ОЖЗ. Сроки хранения – кабелей на открытых площадках не более 2 лет, под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 10 лет. Срок службы - не менее 40 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 02.04.2021 по 01.04.2026



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт
(эксперты)

(подпись)
(подпись)

Федорова Наталия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Лесин Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество)


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ74.В.00268/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)



Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011

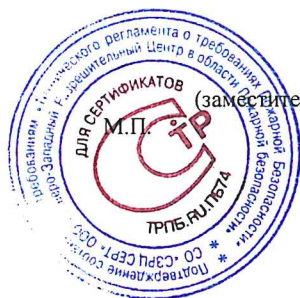

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт
(эксперты)


(подпись)


(подпись)

Федорова Наталия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Лесин Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество)